

ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ZA ROK 2025

(dle vyhlášky č. 540/2005 Sb.)



Provozovatel distribuční soustavy je povinen dle vyhlášky č. 540 / 2005 Sb. § 23 zpracovat a zveřejnit Zprávu o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb.

ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVU ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o.

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. provozuje lokální distribuční soustavu v areálu Chempark Záluží a v jeho blízkém okolí vymezeném licencí na distribuci elektřiny.

Distribuční zařízení je provozováno na napěťových hladinách:

vvn	110 kV
vn	6 a 10 kV
nn	0,4 a 0,5 kV

Provoz distribuční sítě vvn, vn, nn

Distribuční síť ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. je napájena z distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce a.s. prostřednictvím čtyř linek 110 kV z oblastí Výškov a Chotějovice.

Distribuční síť je dále (částečně) napájena z vlastní závodní výroby elektřiny a tepla.

Instalovaný výkon transformace vvn/nn 515,0 MVA

Počet transformátorů vvn/vn 15 ks

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence:

Rok:2025

Napětová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků [-]	54	9	0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	7093,51	27468,18	0
Délka kabelových vedení [km]	287,08	292,54	33,9
Délka venkovních vedení [km]	0	0	0

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce:2025



§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad [-]	Výše vyplacených náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem	Standard nedodržen				
		[-]	[-]	[%]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	13	2	15,38	0	0	0
6	dodržení plánovaného omezení nebo přešení distribuce elektřiny	5	1	20	0	0	0
7	výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	0
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele	0	0	0	0	0	0
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodloužení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	0
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	0
15	výměny měřicích zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0	0	0	0
16	předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	0

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2025:

Zahrnutá přerušeni distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušeni distribuce elektřiny u zákazníků napájených z hladiny nízkého napětí			Průměrný počet přerušeni distribuce elektřiny u zákazníků napájených z hladiny středního napětí			Průměrný počet přerušeni distribuce elektřiny u zákazníků napájených z hladiny vysokého napětí		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIFI _{vvn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	SAIDI _{vvn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}	CAIDI _{vvn}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	0,444	0,444	0,000	49,981	373,667	0,000	112,458	840,750	0,000
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,426	0,111	0,000	49,278	362,778	0,000	115,696	3265,001	0,000
z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho ostatní neplánovaná	0,019	0,333	0,000	0,704	10,889	0,000	38,000	32,667	0,000
plánovaná	0,167	0,000	0,000	223,889	0,000	0,000	1343,334	0,000	0,000
Celkem - Hladinové ukazatele	0,611	0,444	0,000	273,870	373,667	0,000	448,152	840,750	0,000
Celkem - Systémové ukazatele		0,587			288,127			490,595	

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

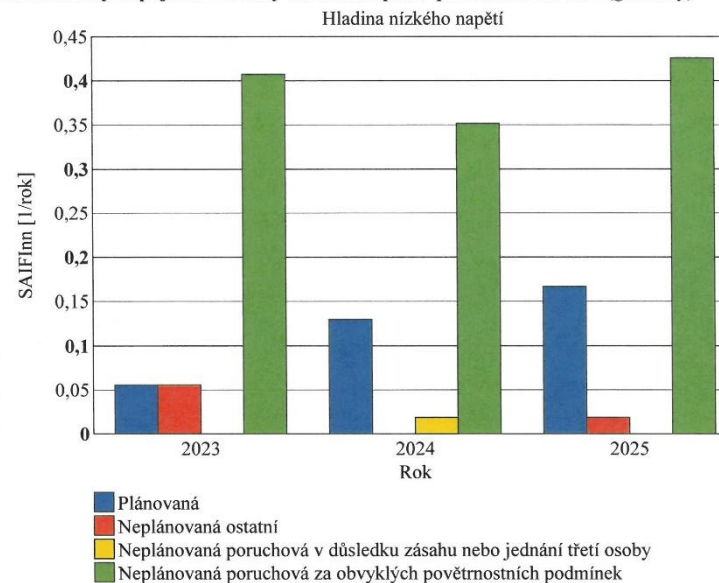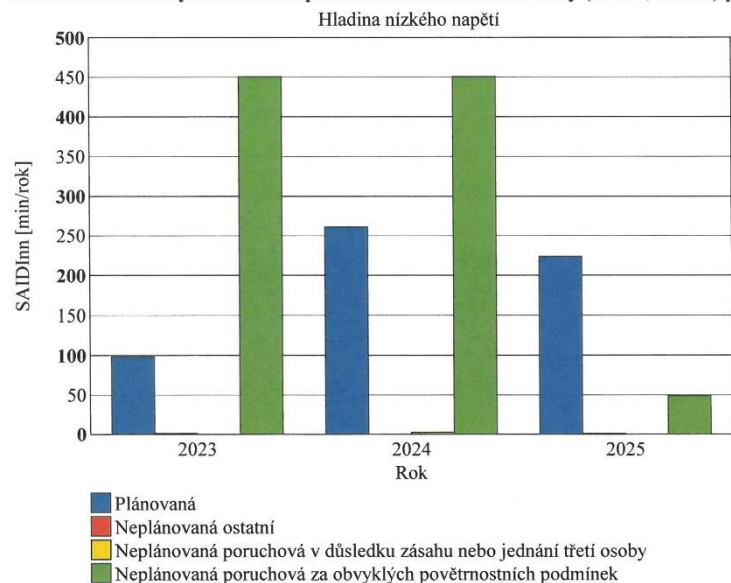

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny: 0

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ STANDARDŮ DODÁVEK V ROCE 2025

Napěťová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků [-]	50	2	1
Celková množství dodané elektřiny (MWh)	6 880	16 779	32 051

PLNĚNÍ STANDARDŮ DODÁVEK V ROCE 2025:

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad *
		Celkem	Standard nedodržen				
		[-]	[-]	[%]	[-]	[Kč]	[Kč]
19	Zajištění ukončení přerušení dodávky elektřiny z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu.	0	0	0	0	0	0
20	Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávek elektřiny	0	0	0	0	0	0

METODIKA VÝPOČTU UKAZATELŮ PLYNULOSTI DISTRIBUCE

Stanovení ukazatelů spolehlivosti dodávky z lokální distribuční soustavy ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. vyvolaných plánovanými nebo neplánovanými přerušeními dodávky, vychází z metodiky uveřejněné ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu č.540/2005 Sb.

Podle doby trvání se přerušení distribuce elektřiny dělí na:

1. dlouhodobé – s dobou trvání delší než 3 minuty,
2. krátkodobé – s dobou trvání alespoň 1 sekunda a současně ne delší než 3 minuty.

Událostí se pro účely výpočtů rozumí stav v distribuční soustavě, který vedl k přerušení distribuce elektřiny dané kategorie na napěťové hladině.

Ukazatele se vypočítávají pouze z dlouhodobých přerušení distribuce elektřiny.

Začátkem přerušení distribuce elektřiny pro výpočet ukazatelů je okamžik, kdy se provozovatel distribuční soustavy dozvěděl o vzniku přerušení nebo kdy vznik přerušení zjistil nebo objektivně mohl a měl zjistit.

PODLE PŘÍČINY SE PŘERUŠENÍ PŘENOSU NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY DĚLÍ

- 1. NEPLÁNOVANÉ** - přerušení distribuce elektřiny, které není plánovaným přerušením
- 1.1. poruchové** - přerušení distribuce elektřiny při vzniku a odstraňování poruchy na zařízení provozovatele distribuční soustavy podle § 25 odst. 3 písm. c) bodu 6 energetického zákona
- přerušení distribuce elektřiny způsobené chybným nebo bezdůvodným vypnutím zařízení distribuční soustavy jejím provozovatelem

PORUCHOVÉ PŘERUŠENÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY SE DÁLE DĚLÍ

- 1.1.1.** způsobené poruchou mající původ v zařízení distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu
- 1.1.1.1.** **za obvyklých povětrnostních podmínek** – přerušení distribuce elektřiny způsobené poruchou, které není přerušením distribuce elektřiny způsobeným poruchou za nepříznivých povětrnostních podmínek
- 1.1.1.1.2.** **za nepříznivých povětrnostních podmínek** – přerušení distribuce elektřiny způsobené vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek, jestliže provozovatel distribuční soustavy takovou skutečnost do 10-ti pracovních dnů ode dne, ve kterém k přerušení distribuce elektřiny došlo, oznámí a prokáže Úřadu
- 1.1.2.** způsobené v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby
- 1.2. vynucené** - přerušení distribuce elektřiny z důvodů podle § 25 odst. 3 písm. c) bodu 1 energetického zákona
- 1.3. mimořádné** - přerušení distribuce při stavech nouze nebo předcházení stavu nouze podle § 25 odst. 3 písm. c) bodu 2 energetického zákona
- 1.4.** - v důsledku události mimo distribuční soustavu provozovatele soustavy a u výrobce
- 2. PLÁNOVANÉ** - přerušení distribuce elektřiny při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, zejména oprav, údržby, revizí a rekonstrukcí podle § 25 odst. 3 písm. c) bodu 5 energetického zákona